


Poz. porów. 176,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	186.30	186.30	186.30
Rzędna osi rurociągu [m]	184.56	184.43	184.13
Zagłębienie osi rurociągu	1.75		2.17
Odległości [m]		8,6	
Spadek			L=8,6
Odległości [m]	4,9 %		
Materiał		PE 100 PN10 40 x 2,4mm	
Długość trasy [m]	0.0	2.5	8.6

Pw2

N2

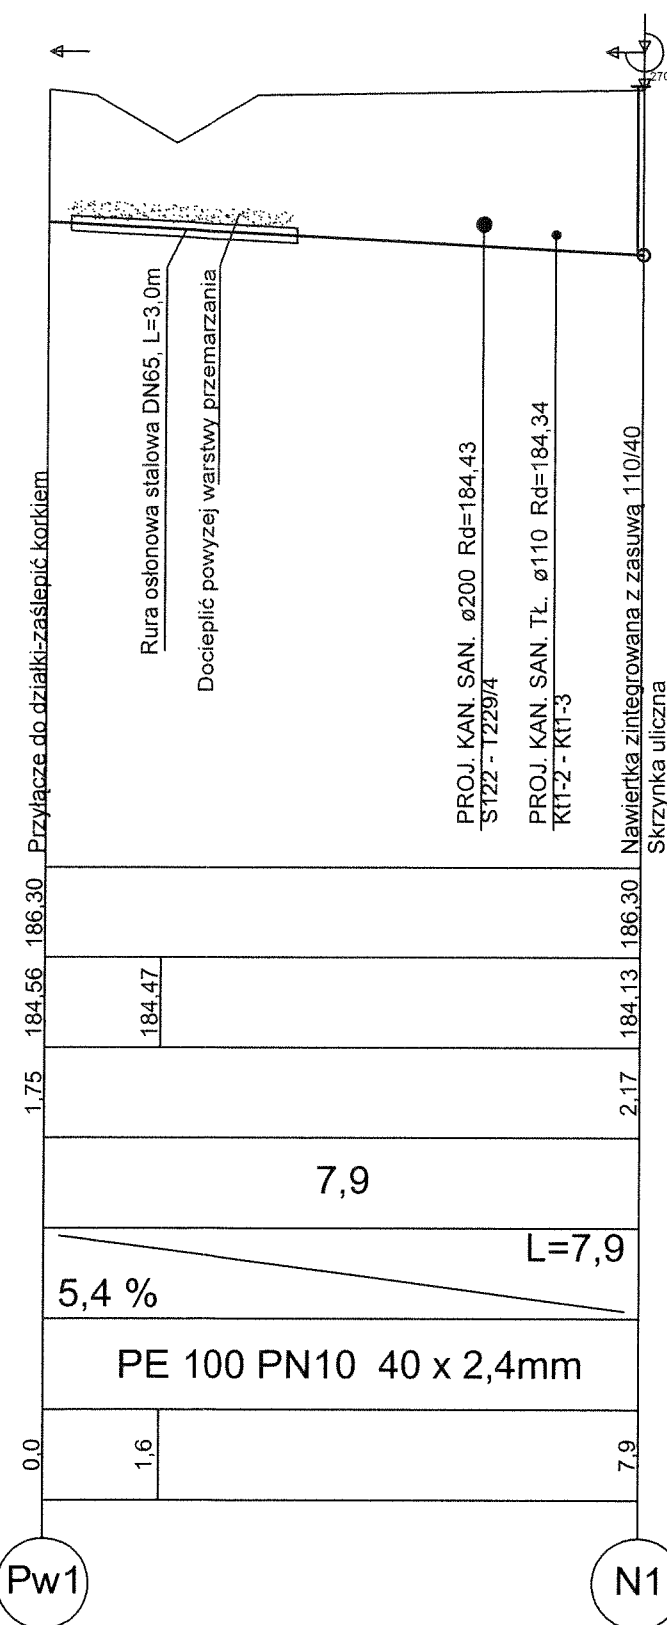

Uwagi: 1. Nie wyklucza się wystąpienia w terenie niezainwentaryzowanych i niewykazanych na mapie obiektów. 2. Godła map raster: 454.412.062; 131,322.122; 3. Wydruk skanów mapy d/c projektowych z dn. 30-04-2008, nr ewid. 1804-11/08 4. Zakłada się jednoczesny montaż sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.		
NAZWA ZADANIA: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radostów Pierwszy	ADRES: m. Radostów Pierwszy, gm. Czastary dz.nr - 124/2, 229/4	
TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt techniczny budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Radostów Pierwszy - Gmina Czastary.		
TYTUŁ RYSUNKU: Profil przyłączy wodociągowych	SKALA: 1:1000	NR RYS.: 3
INWESTOR: Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Górski nr upr. LOD/2015/PWOS/12	PODPIS: 	ETAP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKON.
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Durkacz		BRANŻA: INSTALACYJNA SANITARNA
DATA WYKONANIA: Wrzesień 2016		